

Malé obce a voda

Exkurze Zlínský kraj

Termín konání: 13.5.2025

Lokality:

1. Čistírna odpadních vod Lidečko

Zajišťuje: **VaK Vsetín, Asociace pro vodu ČR - CzWA**

Čas: 10:00

Souřadnice: **49.2183531N, 18.0503628E – parkoviště v areálu ČOV**

Popis:

Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s nitrifikací, denitrifikací, regenerováním vratného kalu. Odstraňování fosforu je zajištěno možností dávkování síranu železitého. Přebytkový kal je s přídavkem flokulantu zahušťován a čerpán do jednoho kalojemu a plovoucí nečistoty z DN jsou čerpány bez zahuštění do druhého kalojemu. Kal z kalojemů je převážěn sacími vozy na ČOV Vsetín k odvodnění.

K rozšíření kapacity ČOV došlo v rámci akce „Čistá řeka Bečva II“ a to na hodnotu 6 800 EO. ČOV byla navržena s respektem k charakteru okolní zástavby. Je situována na okraji obce v meandru říčky Senice. Vzhledem k blízkosti turisticky atraktivní lokality „Čertových skal“ vychází architektonický návrh z koncepce „ranče“, kdy není na první pohled zřejmá funkce zařízení. V rámci rozšíření došlo k prodloužení budovy ČOV, se zachováním architektonického rázu.



2. Čistírna odpadních vod Mikulůvka

Zajišťuje: **Obec Mikulůvka, Asociace pro vodu ČR - CzWA**


Čas: 12:00

Souřadnice: **49.4214950N, 17.9661725E** – parkoviště v areálu ČOV

Popis:

Čistírna odpadních vod z roku 2014 navržená pro 800 ekvivalentních obyvatel.

Podrobnosti zde: [MIKULŮVKA: Nová kanalizace a čistička odpadních vod](#)

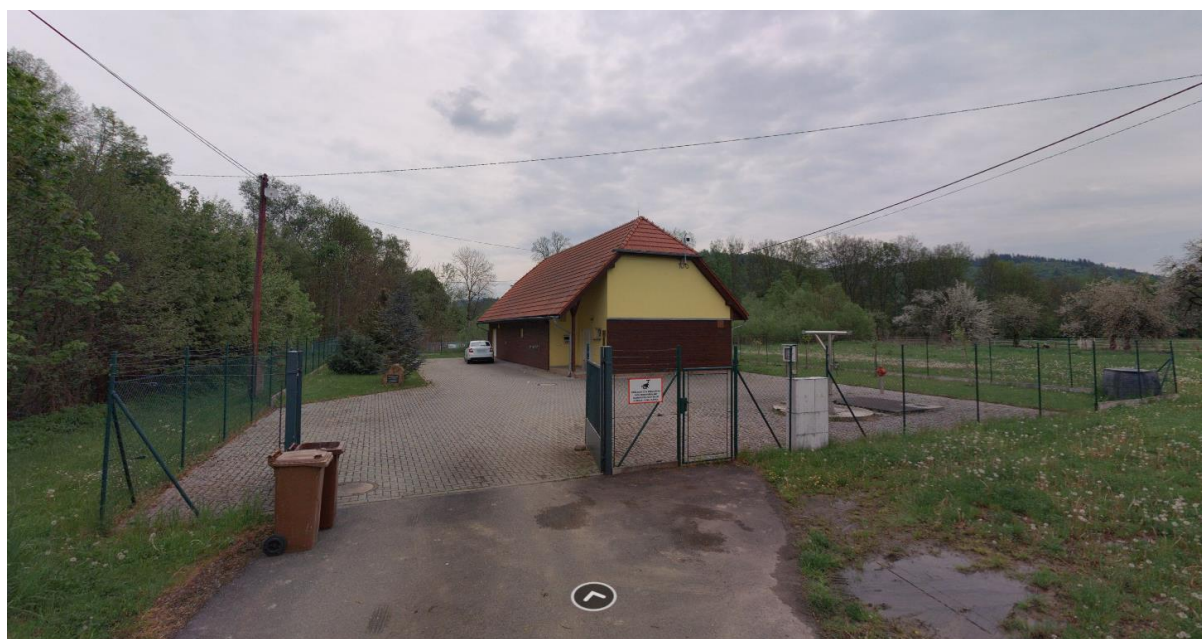

3. Úprava vody Rožnov pod Radhoštěm

Zajišťuje: **VaK Vsetín, Asociace pro vodu ČR - CzWA**

Čas: 14:00

Souřadnice: **49.4654550N, 18.1657050E**

Popis:

Úprava vody Valašské Meziříčí je v provozu od roku 1976. Rekonstrukce úpravy vody proběhla v letech 2014 - 2015 a její stabilní výroba pitné vody je cca 25 l/s.


Úprava je umístěna na pozemku vzdáleném od výstavby cca 800 m mezi obcí Jarcová a Valašským Meziříčím na pravém břehu řeky Vsetínská Bečva.

Jedná se o dvoustupňovou úpravu povrchové vody s přímým odběrem z toku řeky Vsetínská Bečva. Povrchová voda je na úpravě vody upravována flokulací síranem hlinitým, sedimentací, filtrací přes pískové a GAU filtry a dezinfekcí UV lampou a plynným chlorem.

Pitná voda z ÚV je pak čerpána do vodojemu Štěpánov HTP, kde je mísená s vodou ze SV Stanovnice. V případě výpadku ÚV Karolinka nebo ČS Vsetín – Ohrada, může ÚV Val. Meziříčí zvýšit výrobu pitné vody krátkodobě na 80 l/s a tento výpadek v dodávce pitné vody nahradit, i do oblasti Rožnovska.



Orientační plán:

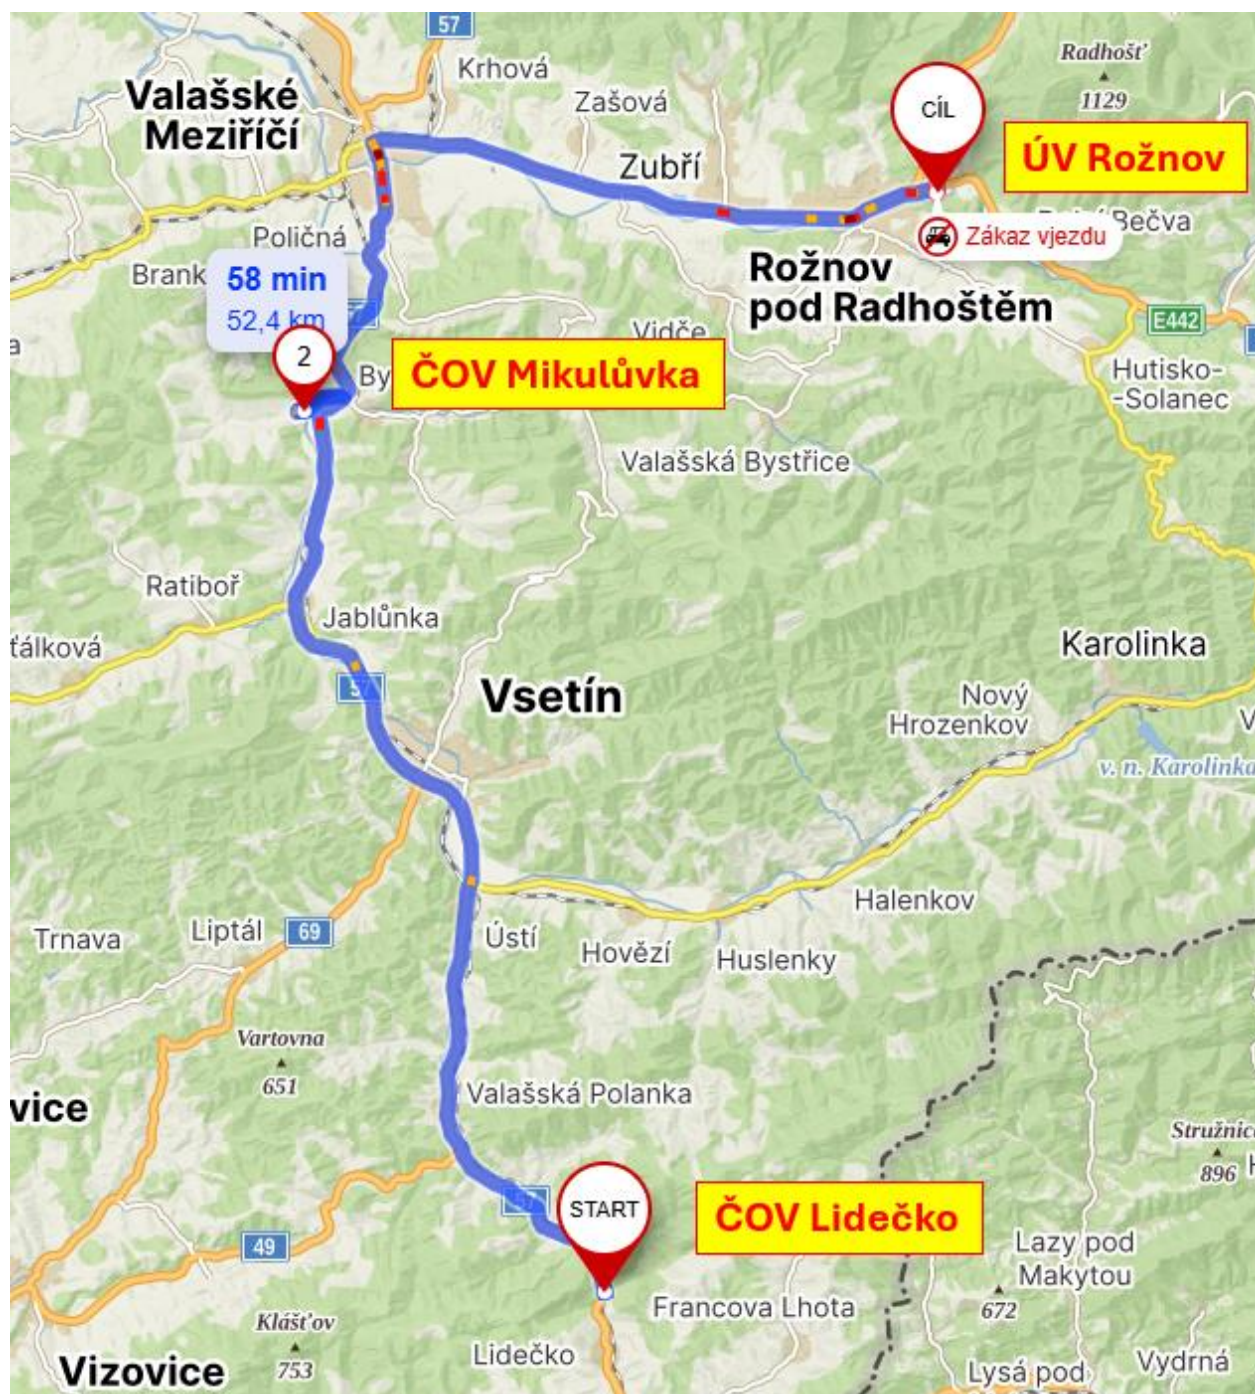

Link do navigace: <https://mapy.cz/s/puvotatuma>

Organizační pokyny:


- Dopravu si zajišťuje každý účastník sám.
- Parkování není zajištěno organizátorem, parkuje se v souladu s místními podmínkami.
- Uvedené časy zahájení exkurze na jednotlivých lokalitách jsou pouze orientační a závisí na průběhu předcházejících exkurzí.
- Občerstvení během akce není zajištěno.
- Z exkurzí bude pořizován v souladu s požadavky projektu videozáznam, který bude následně zveřejněn.
- Pořizování vlastní foto a videodokumentace je možné po dohodě s průvodcem.

Kontakt na organizátora:

Ing. Marek Maťa

kancelar@czwa.cz

+420 603 924 887



Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.